




Overview of cold/freezer rooms including shelving system

Overzicht cellen incl. rekwerken / Übersicht der Zellen einschließlich Regalsystem / Aperçu des chambres, y compris les système de rayonnage

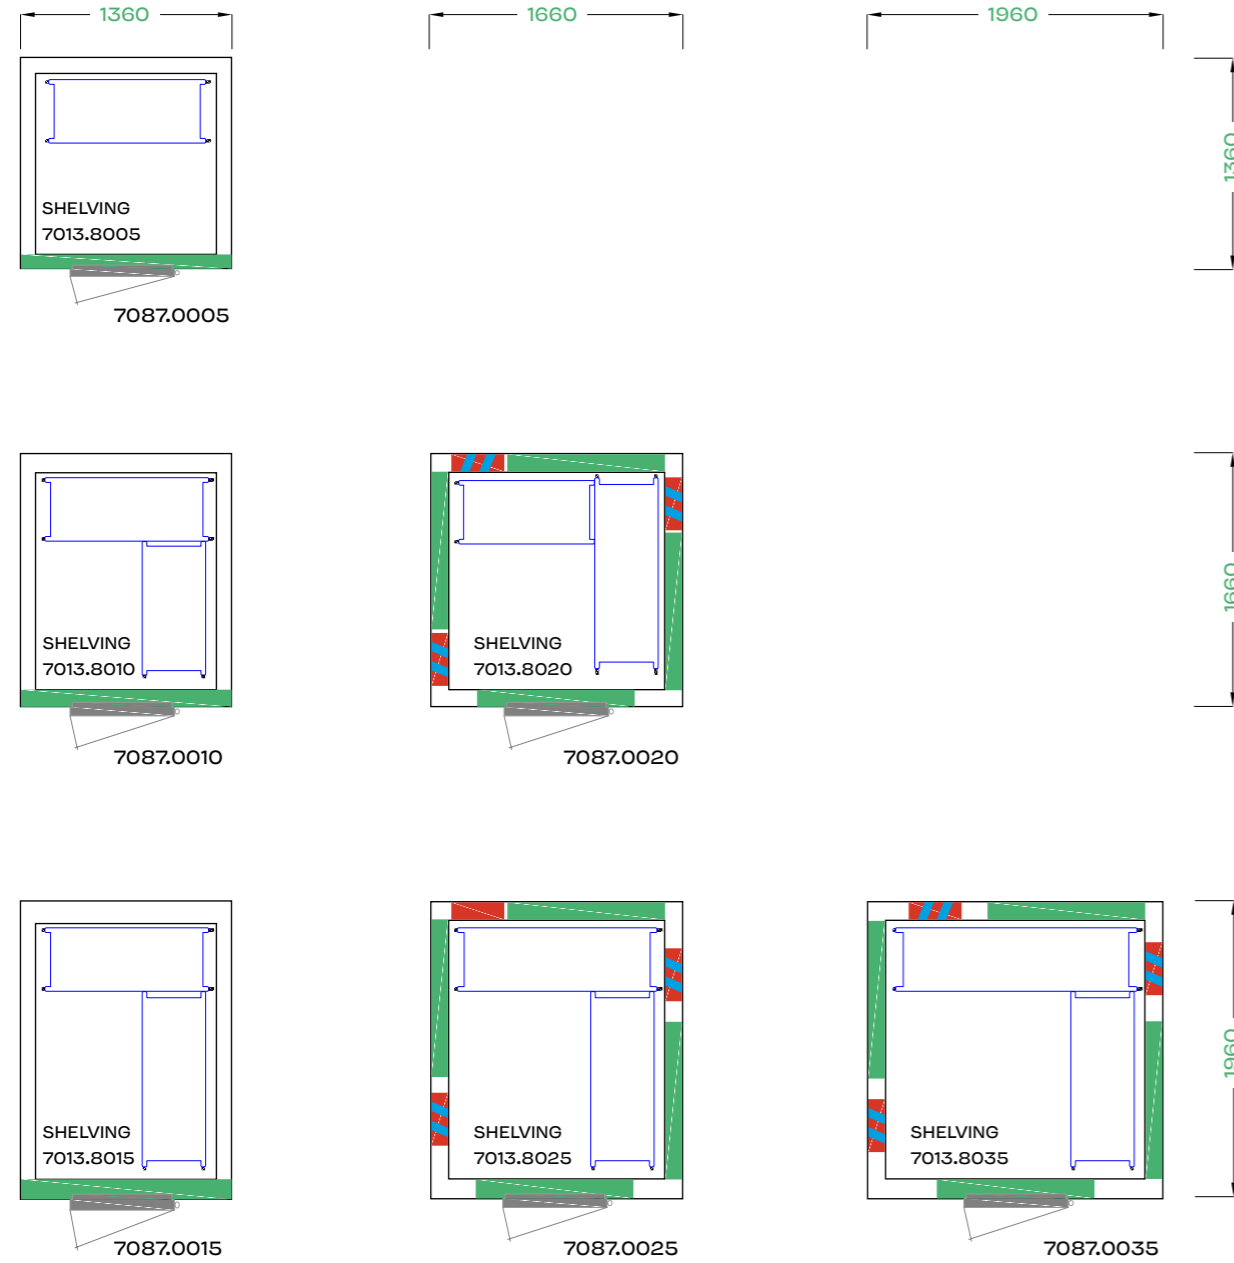

POSITION POSITIVE UNIT NEXT TO THE DOOR  
POSITIE KOELUNIT NAAST DE DEUR  
POSITION KÜHLAGGREGATE NEBEN DER TÜR  
POSITION D'UNITÉ REFROIDISSEMENT  
TYPE POSITIF À CÔTÉ DE LA PORTE


POSITION NEGATIVE UNIT NEXT TO THE DOOR  
POSITIE VRIESUNIT NAAST DE DEUR  
POSITION TIEFKÜHLAGGREGATE NEBEN DER TÜR  
POSITION D'UNITÉ REFROIDISSEMENT  
TYPE NEGATIF À CÔTÉ DE LA PORTE

ALTERNATIVE DOOR POSITIONS  
ALTERNATIVE DEUR POSITIES  
ALTERNATIVE TÜRPOSITIONEN  
POSITIONS ALTERNATIVES DES PORTES



Overview of cold/freezer rooms including shelving system

Overzicht cellen incl. rekwerken / Übersicht der Zellen einschließlich Regalsystem / Aperçu des chambres, y compris les système de rayonnage

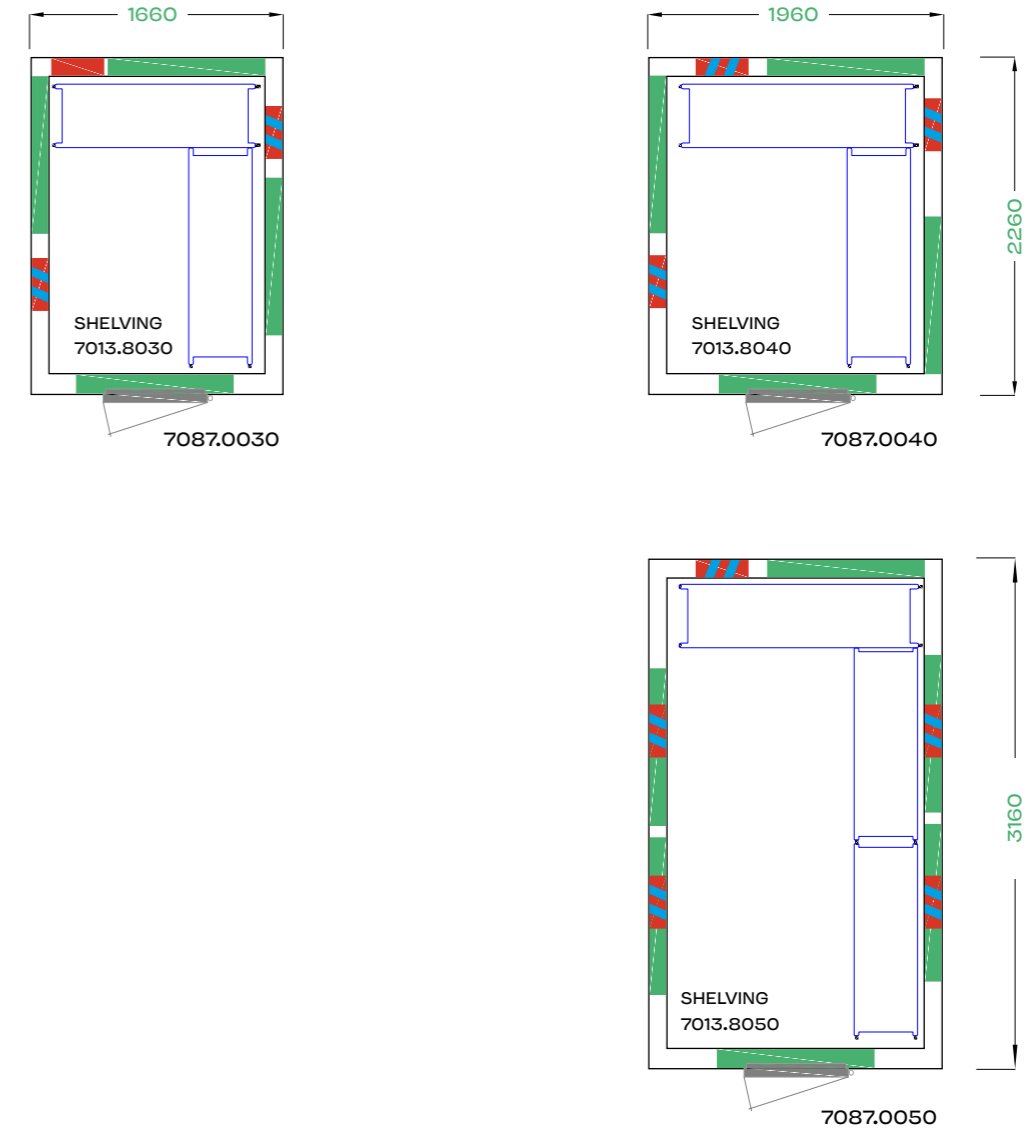

**Informatie**

- + De deur zit standaard op de grijze positie en kan worden verplaatst naar alle groen vlakken.
- + Bij verplaatsing van de deur kan het nodig zijn om de positie van de unit en de stellingen aan te passen.
- + De plaats van de unit is afhankelijk van de beschikbare paneelbreedte waarin deze wordt gemonteerd.
- + Bij keuze voor een niet-standaard unit kan de positie van de motor veranderen.

**Information**

- + Die Tür befindet sich standardmäßig an der grauen Position und kann auf alle grünen Flächen versetzt werden.
- + Beim Versetzen der Tür kann es erforderlich sein, auch die Position der Einheit und der Regale anzupassen.
- + Die Position der Einheit hängt von der verfügbaren Breite des Paneels ab, in dem sie montiert wird.
- + Bei der Wahl einer nicht standardmäßigen Einheit kann die Position des Motors abweichen.

**Information**

- + The door is standard in the grey-marked location and can be moved to any of the green panels.
- + Repositioning the door may require adjustments to the position of the unit and shelving.
- + The unit position depends on the available panel width in which it is installed.
- + When selecting a non-standard unit, the position of the motor may vary.

**Information**

- + La porte est positionnée en standard en gris et peut être déplacée vers toutes les zones en vert.
- + Le déplacement de la porte peut nécessiter un ajustement de position du groupe et des étagères.
- + La position du groupe dépend de la largeur disponible du panneau dans lequel il est installé.
- + En cas de choix d'un groupe non standard, la position du moteur peut varier.